
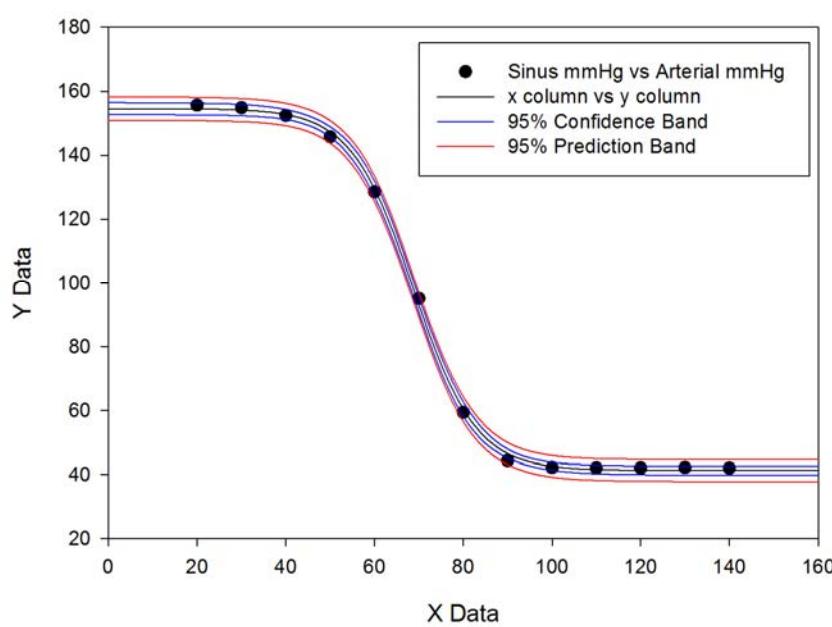


## Konfidenz-Intervalle für Fit-Parameter in X-Richtung – Interpolation

Beim Fit von Daten mit SigmaPlots Regression Wizard können Sie Konfidenz- und Vorhersage-Intervalle für die gefittete Kurve (Y) darstellen und die Werte ins Arbeitsblatt schreiben.

Konfidenz-Intervalle für die Parameter in X-Richtung können Sie mit der hier angegebenen User-Defined Transform berechnen.

1.  
Fit-Ergebnisse

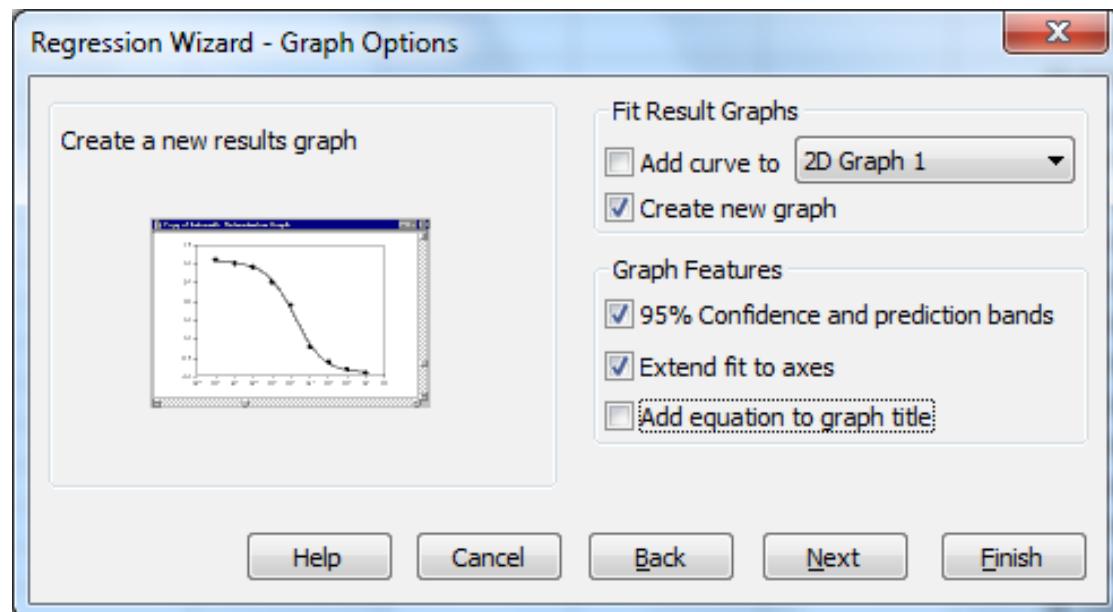

3-Parameters	4-Predicted	5-Residuals	6-x column	7-y column	-95% ConfBand-	-95% ConfBand-	-95% PredBand-	-95% PredBand-
113,3035	154,4365	1,1635	0,0000	154,5378	152,6597	156,4159	150,8821	158,1935
-7,0132	154,0979	0,7021	0,6250	154,5372	152,6594	156,4151	150,8816	158,1928
68,8060	152,7103	-0,3103	1,2500	154,5366	152,6590	156,4142	150,8811	158,1920
41,2405	147,2843	-1,5843	1,8750	154,5359	152,6586	156,4132	150,8806	158,1912
129,4216	-0,9216	2,5000	154,5351	152,6582	156,4121	150,8800	158,1903	
93,0815	2,0185	3,1250	154,5343	152,6577	156,4109	150,8794	158,1893	
60,3349	-1,0349	3,7500	154,5334	152,6571	156,4097	150,8786	158,1882	
46,5026	-2,2026	4,3750	154,5324	152,6566	156,4083	150,8779	158,1870	
42,5512	-0,4512	5,0000	154,5313	152,6559	156,4068	150,8770	158,1857	
41,5583	0,4417	5,6250	154,5302	152,6552	156,4051	150,8761	158,1842	
41,3171	0,6829	6,2500	154,5289	152,6544	156,4033	150,8750	158,1827	
41,2589	0,8411	6,8750	154,5275	152,6536	156,4013	150,8739	158,1810	
41,2450	0,6550	7,5000	154,5259	152,6526	156,3992	150,8727	158,1791	
		8,1250	154,5242	152,6516	156,3969	150,8713	158,1771	
		8,7500	154,5224	152,6504	156,3943	150,8698	158,1749	
		9,3750	154,5204	152,6492	156,3916	150,8682	158,1725	
		10,0000	154,5182	152,6478	156,3885	150,8664	158,1699	
		10,6250	154,5157	152,6463	156,3852	150,8645	158,1670	
		11,2500	154,5131	152,6446	156,3817	150,8623	158,1639	
		11,8750	154,5102	152,6427	156,3777	150,8600	158,1605	

## 2.

### Interpolation-Transform

Berechnung der Konfidenz-Intervalle für die Parameter in X-Richtung.

Mit der "interpolate"-Transformation können Sie diese Werte numerisch bestimmen, aus den Arbeitsblattwerten in Spalte 6 ff.

Öffnen Sie die Transformation vom Analysis-Ribbon > User-Defined aus, und führen Sie sie aus mit "Run".

Aus der Transform/Interpolate-Hilfe:

"The interpolate function performs linear interpolation on a set of X,Y pairs defined by an x range and a y range. The function returns a range of interpolated y values from a range of values between the minimum and maximum of the x range."

Syntax

```
interpolate(x range,y range,range)
```

interpolate\_x.xfm file:

```
'Interpolate the lower confidence limit, Y value, and upper confidence limit
```

```
par_col = 3
x_col   = 6
res = x_col + 7

cell(res;1)=interpolate(col(x_col);col(x_col+2);cell(par_col;3))
cell(res;2)=interpolate(col(x_col);col(x_col+1);cell(par_col;3))
cell(res;3)=interpolate(col(x_col);col(x_col+3);cell(par_col;3))
cell(res+1;1)=interpolate(col(x_col+2);col(x_col);cell(res;2))
cell(res+1;2)=interpolate(col(x_col+1);col(x_col);cell(res;2))
cell(res+1;3)=interpolate(col(x_col+3);col(x_col);cell(res;2))
```

(Sie können die Datei hier downloaden: [http://www.systat.de/TT201405/interpolate\\_x.xfm](http://www.systat.de/TT201405/interpolate_x.xfm).)

12	13	14	
	95,5346	68,2199	
	97,8924	68,8060	
	100,2502	69,3895	